

DISCONNECTEUR Femelle/Femelle
Zone de pression réduite non contrôlable
Ref. 940 - CA 573

Ref. :NMDNC

Rev. : 4

Date : 12/08

Page 1/1




Robinetterie et raccords

90 rue du ruisseau 38297 ST QUENTIN FALLAVIER
Tel : 04.74.94.15.90 Fax : 04.74.95.62.08
E.mail : sferaco@sferaco.fr

NOTICE DE MONTAGE :



Installer le disconnecteur horizontalement après une vanne d'arrêt et un filtre accessible pour l'inspection; en aval, monter une autre vanne d'arrêt.
Installer le groupe dans un endroit accessible et qui évite toute immersion due à une inondation accidentelle.
Prévoir également des canalisations appropriées pour l'évacuation du fluide que l'appareil pourrait éventuellement déverser.
Avant d'installer le disconnecteur, nettoyer le conduit avec un jet d'eau de grande puissance.
Si le système n'est pas parfaitement propre, le fonctionnement du dispositif risque d'être compromis.
Pour la protection du réseau public, installer le disconnecteur après le compteur d'eau; pour la protection des robinets à usage sanitaire, l'installer à la limite des zones où il y a risque de pollution, telle que : chauffage centralisé, arrosage des jardins etc ...

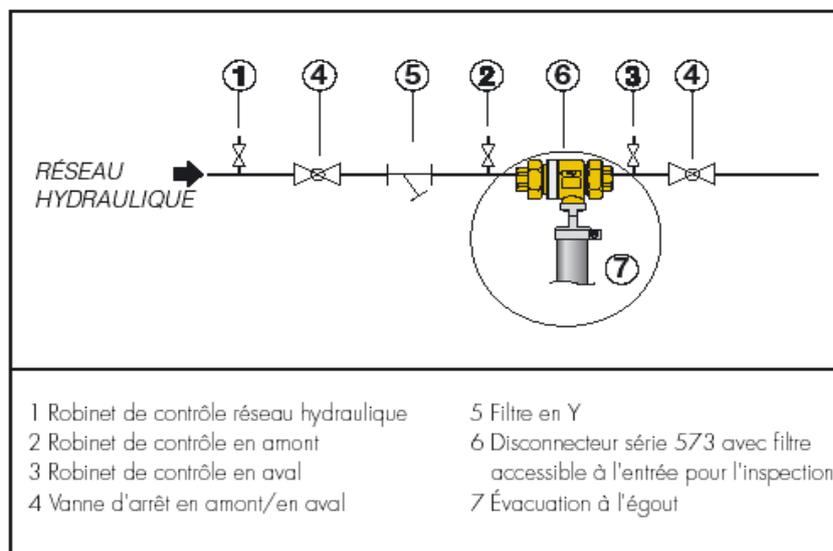

NORMALISATIONS :

- . DIRECTIVE 97/23/CE : Produits exclus de la directive (article 1, § 3.2)
- . Conforme à la norme NF P 43009
- . Certificat de qualification à la marque NF
- . Antipollution N° A 457 191
- . Attestation conformité sanitaire
N° (A.C.S.) N° 09 ACC LY 123



PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.